


SCHEMA D4 WD AC

N = neutre = -
L = Phase = +

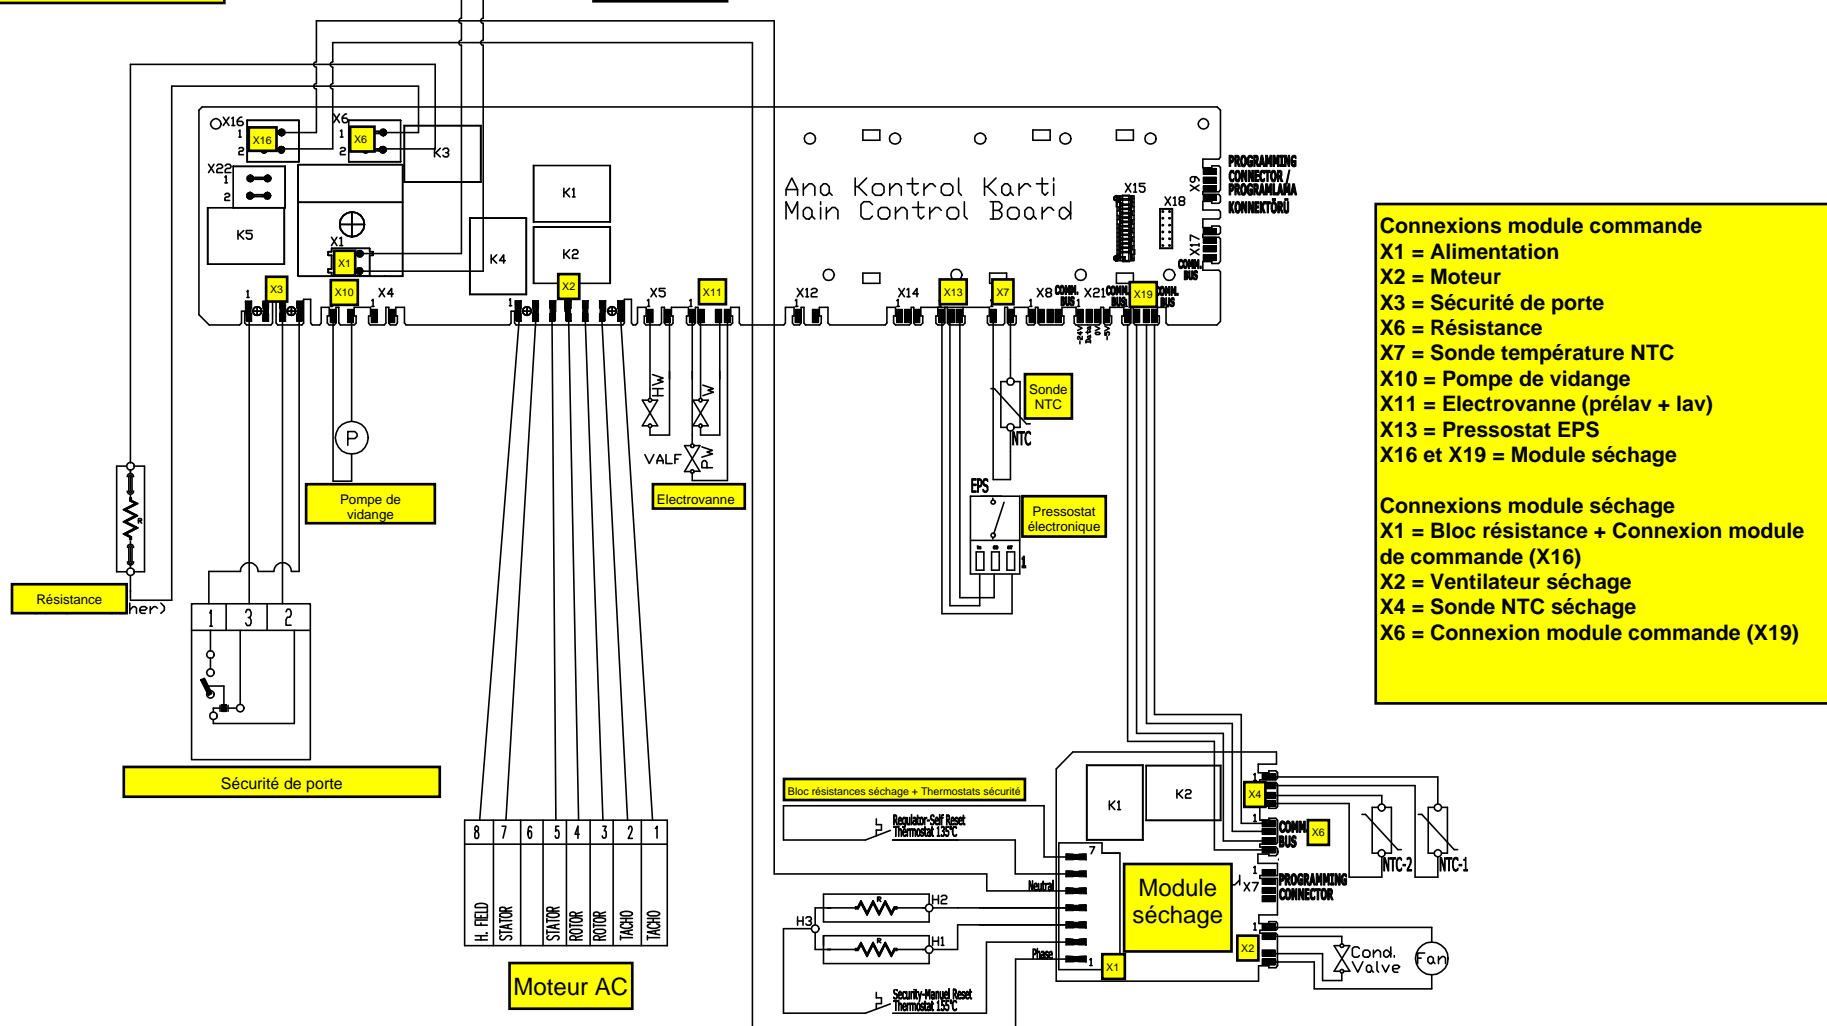

- Connexions module commande**
- X1 = Alimentation
 - X2 = Moteur
 - X3 = Sécurité de porte
 - X6 = Résistance
 - X7 = Sonde température NTC
 - X10 = Pompe de vidange
 - X11 = Electrovanne (prélav + lav)
 - X13 = Pressostat EPS
 - X16 et X19 = Module séchage
- Connexions module séchage**
- X1 = Bloc résistance + Connexion module commande (X16)
 - X2 = Ventilateur séchage
 - X4 = Sonde NTC séchage
 - X6 = Connexion module commande (X19)

Sécurité de porte

Pompe de vidange

Electrovanne

Pressostat électronique

Sonde NTC

Moteur AC

Module séchage

Bloc résistances séchage + Thermostats sécurité

Regulator Self Reset Thermostat 1.55°C

Security-Manual Reset Thermostat 1.55°C

NTC-1

NTC-2

Cond. Valve

Fan